
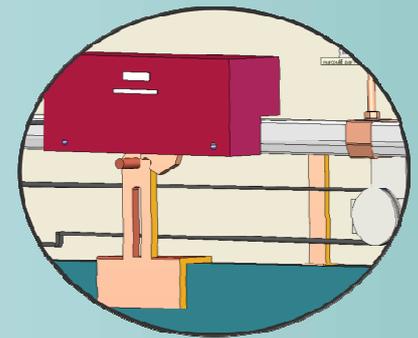
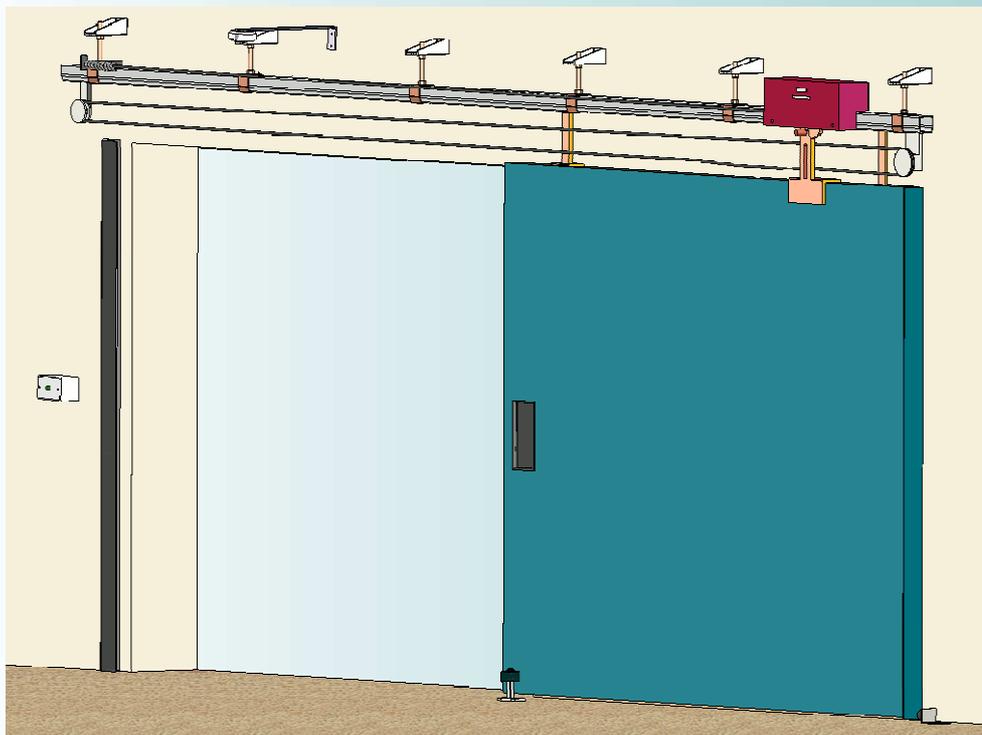


# Déclencheur électromagnétique à fixer sur rail

Produits conformes à la NF-S 61937 et à la EN 10294  
Téléchargez rapports d'essais et fiches sur [www.cemap.fr](http://www.cemap.fr)

Le partenaire de vos portes coupe-feu

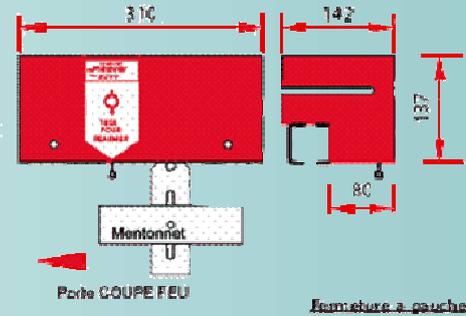

Déclencheur sans ventouse

**Pour réaliser son code :** ➤ Commencez votre code par **DRNF**, puis est à préciser :

➤1er élément :	➤2ème élément:	➤3ème élément :	➤4ème élément :
La ventouse	La tension	Type de rail	Sens fermeture de la porte
E : Emission	24 : 24 V	1 ➔ 9010	D :
R : Rupture	48 : 48 V	3 ➔ 9030	<b>Fermeture droite</b>
O : Sans ventouse	00 : sans ventouse	4 ➔ 9040	G :
		5 ➔ 9050	<b>Fermeture Gauche</b>
		6 ➔ 9060	

**Ex :** DRNFR483D ➔ Déclencheur NF Rupture 48 v à fixer sur rail 9030 Droit